

# 評価試験結果

## 16分配器 T041-17AAC

SER.No. 087005~087006

---

日 時 2008/7/11



---

試験場所 当社にて

---

試験環境 25° C

---

承認	検印	担当
		

株式会社 サムウェイ


試験結果成績  
 T041-17AAC  
 571MHz±10MHz  
 16分配器

出力レベル f:571MHz SER.087005

OUTPUT	入力レベル			
	+12dBm		+19dBm	
	1st[dBm]	2nd[dBm]	1st[dBm]	2nd[dBm]
1	3.57	-52.40	4.62	-51.70
2	3.57	-52.40	4.53	-51.30
3	3.35	-52.70	4.30	-51.40
4	3.41	-52.60	4.35	-51.70
5	3.48	-54.30	4.38	-52.30
6	3.47	-54.30	4.38	-53.00
7	3.62	-54.30	4.57	-52.30
8	3.55	-54.20	4.51	-53.00
9	3.67	-56.20	4.64	-55.30
10	3.72	-56.70	4.68	-55.20
11	3.36	-56.30	4.30	-55.20
12	3.35	-56.30	4.29	-55.10
13	3.36	-57.90	4.30	-57.50
14	3.35	-57.90	4.30	-57.50
15	3.62	-58.40	4.53	-57.30
16	3.58	-58.30	4.49	-57.80

f:571MHz SER.087006

OUTPUT	入力レベル			
	+12dBm		+19dBm	
	1st[dBm]	2nd[dBm]	1st[dBm]	2nd[dBm]
1	3.74	-54.60	4.83	-52.50
2	3.75	-54.30	4.83	-52.30
3	3.14	-54.70	4.07	-52.70
4	3.14	-53.70	4.06	-52.70
5	3.32	-54.80	4.25	-52.40
6	3.32	-54.30	4.28	-52.90
7	3.35	-54.70	4.28	-53.40
8	3.31	-54.60	4.28	-53.30
9	3.65	-59.20	4.59	-58.70
10	3.67	-59.40	4.61	-58.40
11	3.37	-59.00	4.31	-58.30
12	3.48	-58.70	4.42	-58.30
13	3.34	-60.00	4.29	-59.60
14	3.35	-59.70	4.30	-59.50
15	3.62	-59.70	4.55	-59.60
16	3.63	-60.00	4.54	-60.00

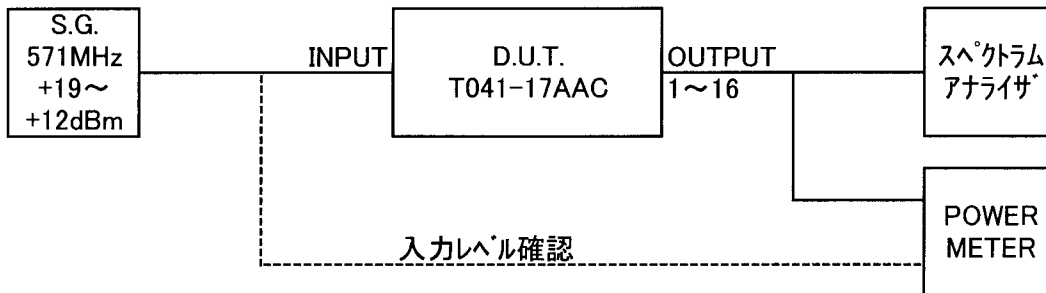

# 使用測定器リスト

測定器No	測定器名	メーカー名	型式	シリアルNo
SK000058	パワーメータ	HP	437B	3125U21674
SK000063	SG	HP	8648B	3642U00759
SK000221	ネットアナ	アジレント	E5062A	MY44100178
SK000102	スペアナ	アドバンテスト	R3132	01700322